



Informazioni Generali

Località :	ITALIA
Macchinario	TRASFORMATORE
Settore	Produzione energia
Problematica	Controllo
Metodologia	Rilievo Termografico

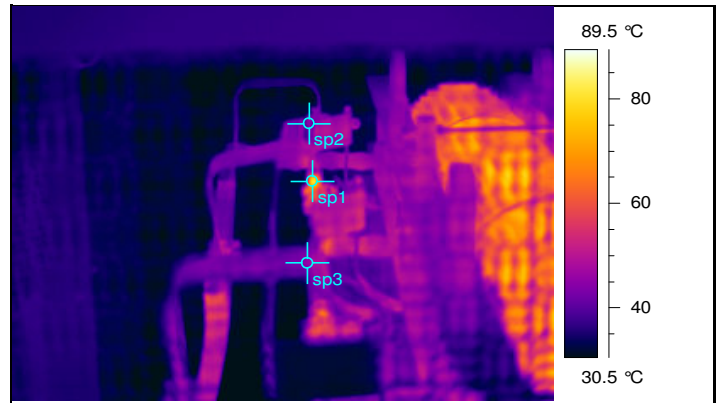

Rilievi effettuati

Attività svolta	Rilievo termografico
Attività svolta	Analisi Termografica
Risultato	Contatti ad elevata temperatura
Evento evitato	Fermo del Trasformatore
Conclusioni	Pulire e ripristinare il contatto
Raccomandazioni	Intervento Urgente

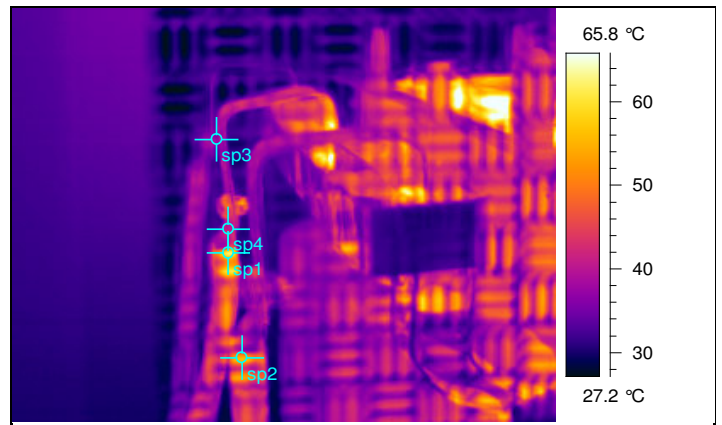

Intervento

Attività svolta	ANALISI TERMOGRAFICA
Esito	Usura/errato Contatto
Evento evitato	Fermo Macchina
Conclusioni	Ripristino corretto funzionamento contatti trasformatore
Raccomandazioni	Controlli periodici

Durata intervento	1 giornata lavorativa
Perdita economica evitata	Fermo centrale

